


A DUNA-VÍZGYŰJTŐ MAGYARORSZÁGI RÉSZÉNEKÉMIAI ÁLLAPOT BIÓTA MONITORING ALAPJÁN

PBT* JELLEGŰ KOMPONENSEK NÉLKŰL



6-13. térkép

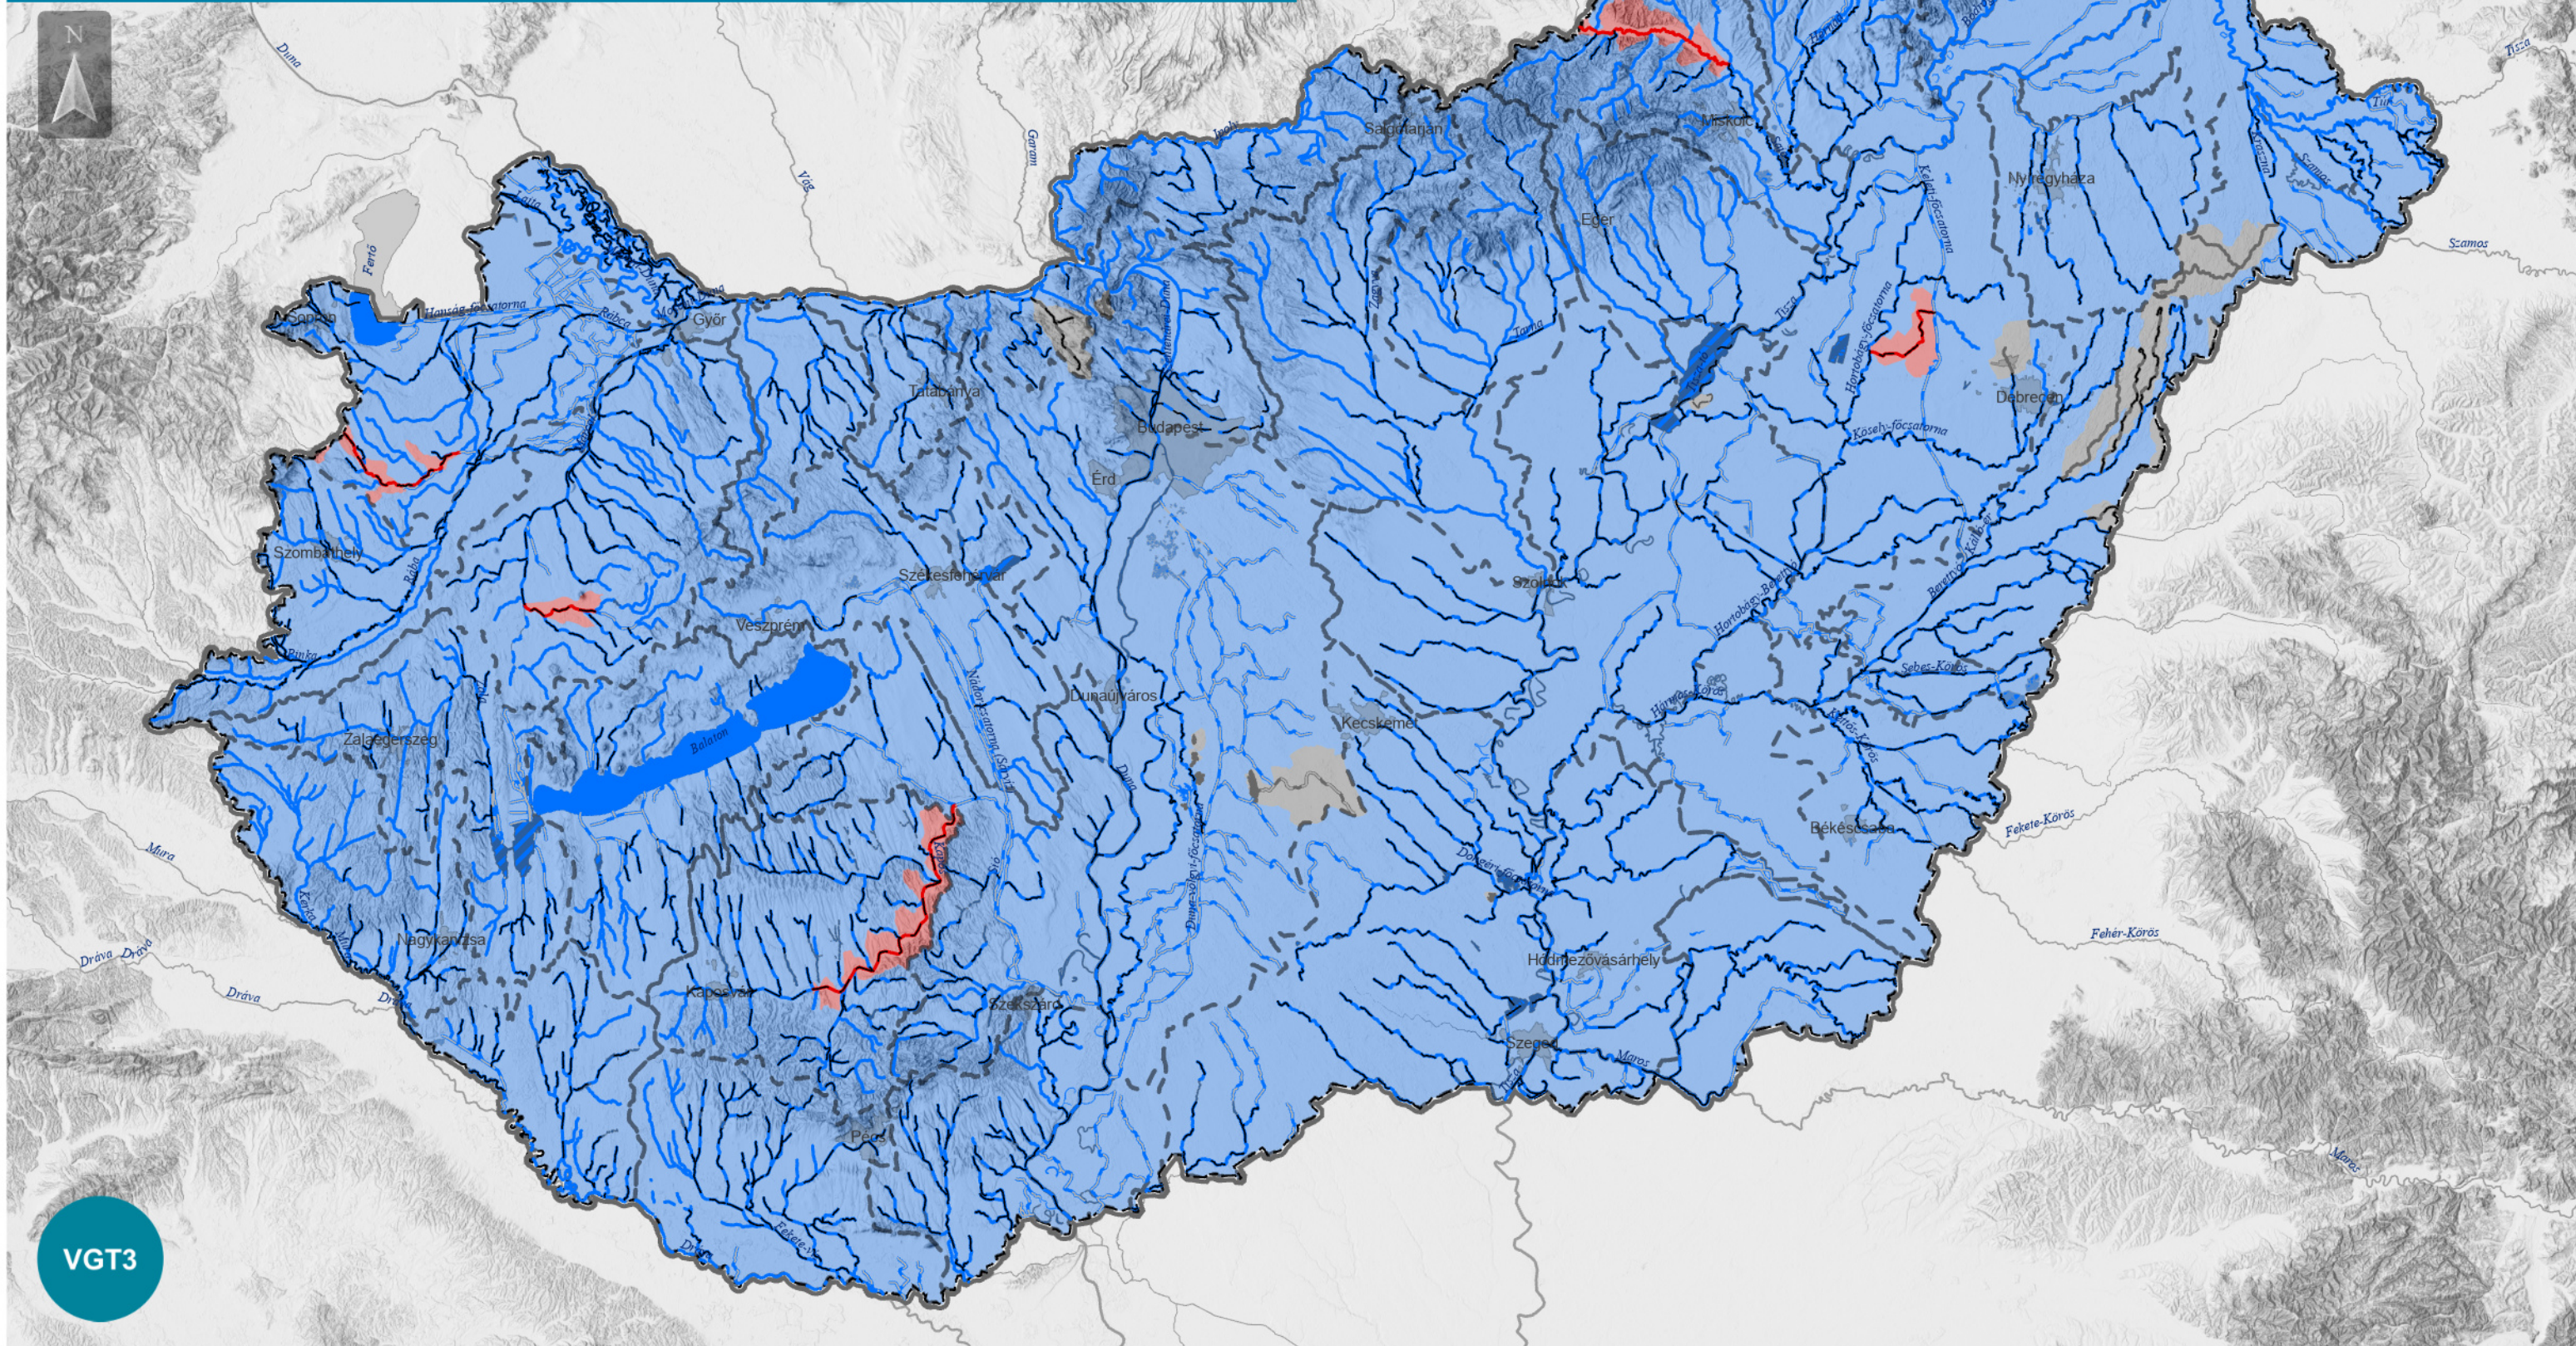

VGT3

Jelmagyarázat

- Országhatár
- Alegységhatár


Víztestek kategóriái

- Mesterséges
- Erősen módosított

Kémiai állapot bióta monitoring alapján

Minősített paraméterek: 15 Fluorantén, 16 Hexaklór-benzol, 17 Hexaklór-butadién, 34 Dikofol

- Jó állapotú, magas megbízhatósággal
- Jó állapotú, közepes megbízhatósággal
- Jó állapotú, alacsony megbízhatósággal
- Nem jó állapotú, magas megbízhatósággal
- Nem jó állapotú, közepes megbízhatósággal
- Nem jó állapotú, alacsony megbízhatósággal
- Ismeretlen, Nem bióta alapján történt az állapotértékelés



*PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező